


Give Fjernvarme


Fjernvarmedeklaration 2024

Data fra 2023


Vedvarende energi

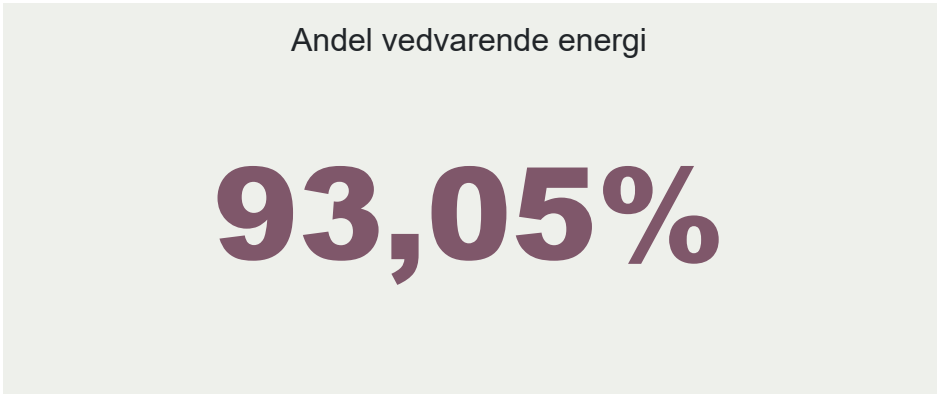

Rangering - CO₂ udledning

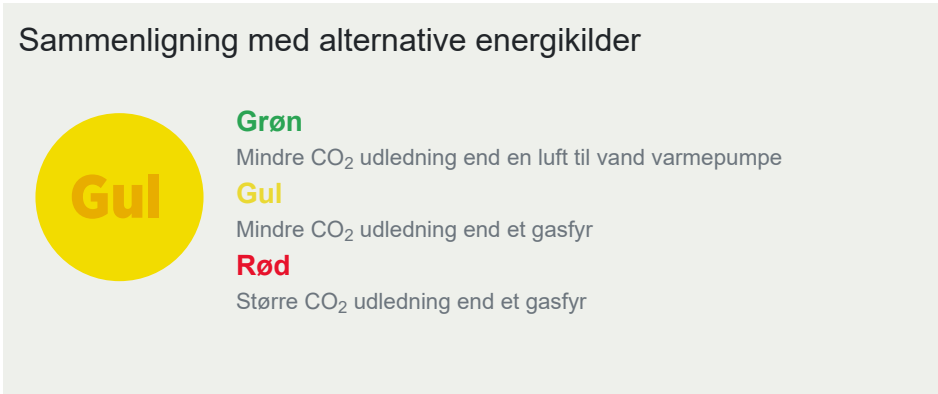

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

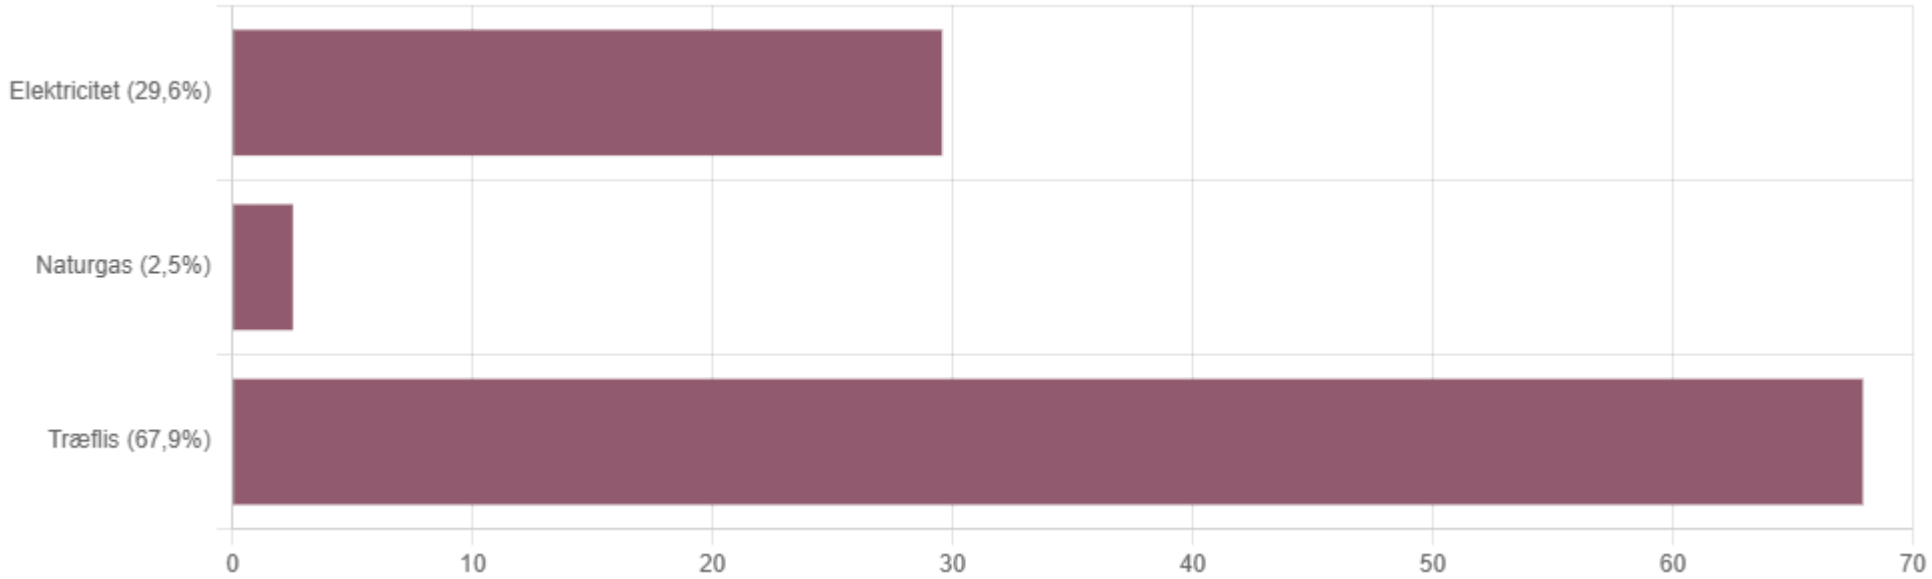

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	14,6	kg/GJ	52,5	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	15,6	g/GJ	56,2	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	3,8	g/GJ	13,7	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	16,0	kg/GJ	57,7	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	12,3	g/GJ	44,3	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	98,6	g/GJ	355,0	mg/kWh
CO (Kulilte)	229,9	g/GJ	827,6	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	9,0	g/GJ	32,4	mg/kWh
Partikler (TSP)	18,5	g/GJ	66,6	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Give Fjernvarme
CVR: 10052947
Østerhovedvej 4 | 7323 Give
+45 75 73 10 22 | pm@give-fjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.