


Give Fjernvarme


Fjernvarmedeklaration 2025

Data fra 2024
Energi brugt per leveret varme: 1,36


Vedvarende energi

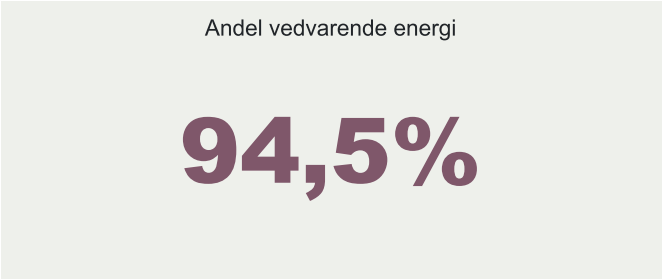

Rangering - CO₂ udledning

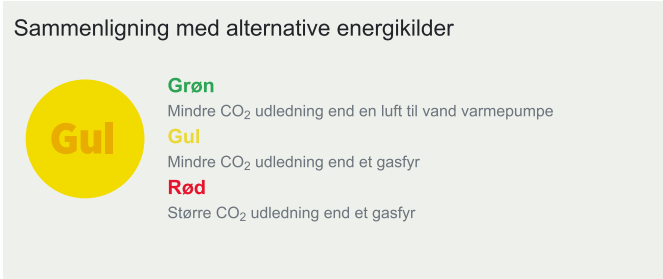

Brændselsfordeling i procent (100% i alt)

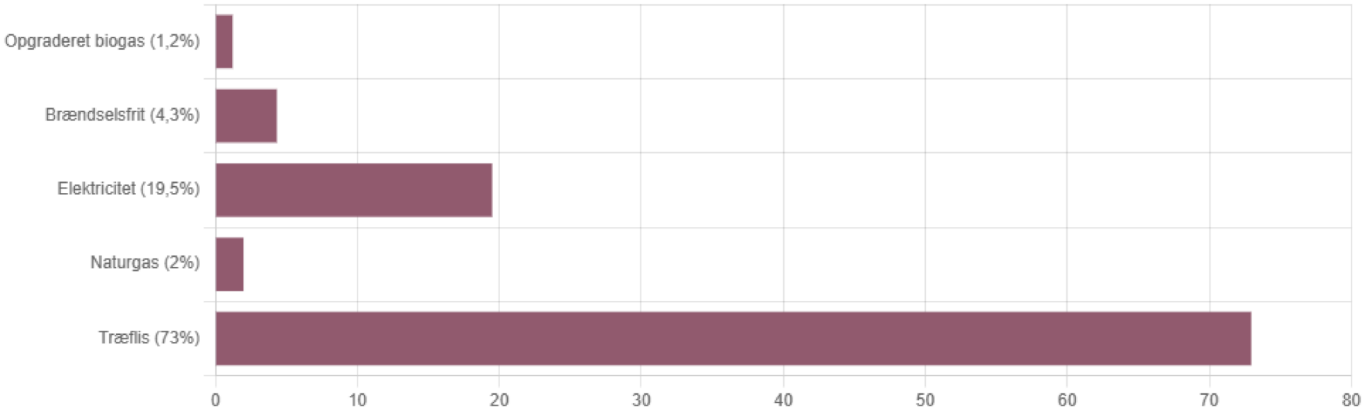

Miljødeklaration

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO ₂ (Kuldioxid - drivhusgas)	8,4	kg/GJ	30,1	g/kWh
CH ₄ (Metan - drivhusgas)	14,7	g/GJ	52,9	mg/kWh
N ₂ O (Lattergas - drivhusgas)	4,3	g/GJ	15,5	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO ₂ -ækvivalenter)	9,9	kg/GJ	35,7	g/kWh
SO ₂ (Svovldioxid)	13,0	g/GJ	46,8	mg/kWh
NO _x (Kvælstofilter)	105,4	g/GJ	379,4	mg/kWh
CO (Kuliite)	257,7	g/GJ	927,7	mg/kWh
NMVOC (Uforbrændte kulbrinter)	9,2	g/GJ	33,1	mg/kWh
Partikler (TSP)	20,5	g/GJ	73,8	mg/kWh

Kontaktoplysninger

Give Fjernvarme
CVR: 10052947
Østerhovedvej 4 | 7323 Give
+45 75 73 10 22 | pm@give-fjernvarme.dk

Fjernvarmedeklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'. Ved eventuelle kraftvarmeanlæg er 200% varmevirkningsgradsmetoden anvendt jf. branchestandarden. Fjernvarmedeklarationen er udarbejdet af Dansk Fjernvarmes Handelsselskab a.m.b.a.